

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II – EK FİNANSMAN

**BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-BASKİ**

**Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasesi ve Kolektör Hatlarının
Yenilenmesi Yapım İşi**

SÖZLEŞME NO: BASKİ-W1

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman

Sözleşme Başlığı: Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasesi ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İşi

Kredi No: 8974-TR

Sözleşme Referans No: BASKİ-W1

1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no'lu Genel Satın alma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
2. İller Bankası A.Ş. (bundan sonra "Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK" olarak anılacaktır), Dünya Bankası'ndan (IBRD) (bundan sonra "Ana Kreditor veya Banka veya IBRD" olarak anılacaktır) Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek Finansman (bundan sonra "SŞP-II EF" olarak anılacaktır)- kapsamında kullanılmak üzere kredi temin etmiştir. İller Bankası A.Ş., kredinin bir kısmını "Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasesi ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İşinin (Sözleşme No: BASKİ-W1)" finansmanı için tahsis etmiştir.
3. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-BASKİ (İdare/İşveren), Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasesi ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İşi (Sözleşme No: BASKİ-W1) için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

İşin kapsamında;

Sözleşmeye konu İşler:

- Ø 140 PE100 PN10 Şebeke Hattı (L=500 m)
- Ø 225 PE100 PN10 Şebeke Hattı (L=200 m)
- Ø 280 PE100 PN10 Şebeke Hattı (L=200 m)
- Ø 300 mm Beton Boru Şebeke Hattı (L=491 m)
- Ø 400 mm Beton Boru Şebeke Hattı (L=258 m)
- Ø 600mm Betonarme Boru Toplayıcı Hattı (L=113 m)
- Ø 1400mm Betonarme Boru Kolektör Hattı (L=668 m)

- Ø 300-600mm'lik Beton Toplayıcı Hattı Muayene Bacaları (23 adet)
- Ø 1400mm Betonarme Boru Kollektör Hattı Muayene Bacaları (12 adet))
- TM4 Terfi Merkezi (Qtoplam =1020 lt/s, Hm=50 mSS)
- Ø 1000mm PE-100 Boru İle Terfi Hattı (L=3400 m)
- Vantuz (Ø1/Ø2 : 1000/200mm) (2 adet) ve Tahliye (Ø1/Ø2 : 1000/250mm) (2 adet)
- Mekanik ve Elektrik işlerinin yapılması yer almaktadır.

4. Planlanan sözleşme süresi 480 (Dört yüzseksen) takvim günüdür.

***Teklif sahibi iş programını hazırlarken turizm sezonu olarak nitelendirilen 15 Mayıs- 15 Ekim ayları arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlamayı dikkate almalıdır. Mevzu bahis kısıtlama nedeni ile ilave süre verilmeyecektir.*

5. İşin tamamlanmasını müteakiben başlayacak olan Kusur Sorumluluk Süresi de 365 (üç yüzaltmışbeş) gündür.

6. İhale, Dünya Bankası'nın "Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak Satın alma Kuralları 'na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak Rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

7. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, pub@balsu.gov.tr adresinden daha fazla bilgi edinebilir ve ihale dokümanını aşağıda verilen Akıncılar Mah. Cumali. Cd. No: 2/1, 10020 Karesi/BALIKESİR adresinde mesai saatleri içerisinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında inceleyebilirler. İstekliler ayrıca <https://www.balsu.gov.tr> ve <https://ekap.kik.gov.tr> linklerinden de dokümanı inceleyebilir ve ulaşabilirler.

8. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Ticari Şubesi TR72 0001 0020 8668 7487 0550 79 numaralı IBAN hesabına, Sözleşme No: BASKİ-W1 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden İşveren sorumlu olmayacaktır. İhale Dokümanının satın alınması İhaleye teklif verilmesi için ön şarttır.

9. Tekliflerin en geç 09/05/2025 günü saat 15:00'e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif Sahiplerinin, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren'e ulaşması için kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden İşveren sorumlu olmayacaktır.

10. Tüm tekliflerin beraberinde İşveren'in kabul edeceği bir banka tarafından veya banka dışı finansal kuruluş (sigorta, teminat veya kefalet şirketi gibi) tarafından düzenlenmiş 8.000.000,00 TL (Sekiz Milyon Türk Lirası) "Geçici Teminat 'ın sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 119 takvim günü süre ile geçerli olmalıdır.

11. 18/04/2025 tarihinde Saat:10.00'da aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi

Toplantı gerçekleştirilecektir.

12. Teklifler 09/05/2025 Saat 15:30'da aşağıda belirtilen adreste, teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

13. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Doküman İncelemesi, Teslimi ve Teklif Açılışı için:

Adres: BASKİ Genel Müdürlük Binası, Akıncılar Mah. Cumali. Cd. No: 2/1, 10020 Karesi –BALIKESİR

Ülke: Türkiye

Tel: +90 266 202 10 10

Faks: +90 266 241 74 73

E-posta: pub@balsu.gov.tr

İhale Öncesi Toplantı için:

Adres: BASKİ Ayvalık Şube Müdürlüğü Binası, 150 Evler Mah. Atatürk Bulvarı. No:289, Ayvalık-BALIKESİR

Ülke: Türkiye

Tel: +90 266 202 10 10

Faks: +90 266 241 74 73

E-posta: pub@balsu.gov.tr


PROJE ADI VE KREDİ NO: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II – EK FİNANSMAN Kredi No: 8974-TR

SÖZLEŞME ADI Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasmanı ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İş

RFB REFERANS NO: BASKI-W1

SORU VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO:1

Sıra No	Soru	Yanıt	Zeyilname gerekli mi: Evet/Hayır
1	1.) TM-4 Terfi Merkezi Pissu Kolektör hattı Kesin Projesinde, terfi pompasının emiş ve basma hatlarında kullanılacak borular, gemici merdivenleri, korkuluklar SS304 olarak belirtilmiştir. Ancak, teknik şartname 10.3.4 maddesinde, "Tesisin genelinde kullanılan paslanmaz çelik, aksi belirtilmedikçe TS EN 10088-1 Standardı uyarınca minimum 1.4435, 1.4436 ve 1.4571 standardında temin edilecektir." ibaresi bulunmaktadır. Buna istinaden, atıksu pompası borulamasında kullanılacak olan paslanmaz çelik malzeme seçimi ne olmalıdır? 2.) Mekanik teknik şartnamelerde, motorlu sürgülü kapaklar için SS316L (1.4404) malzemeden olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak mekanik temizlemeli ızgaralar (H-101/A-B-C), yatay vidalı konveyörün (E-101) ve kum konteynerinin (CT-101/A-B) malzeme seçimiyle ilgili bir bilgi görünmüyor. Bu ekipmanların malzeme seçimi ne olmalıdır?	TM-4 Terfi Merkezi Pissu Kolektör Hattı Kesin Projesi ve Mekanik Teknik Şartnameler kapsamında yapılacak imalatlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzeme seçiminde aşağıdaki esaslara göre hareket edilmelidir: Atıksu ile doğrudan temas eden tüm paslanmaz çelik ekipmanlar, borular ve parçalar için, Teknik Şartname'nin 10.3.4 maddesi gereğince, TS EN 10088-1 standardına uygun AISI 316 (EN 1.4436) veya AISI 316L (EN 1.4404) kalite paslanmaz çelik kullanılacaktır. Bu kapsamda; Terfi pompası emiş ve basma hatları, Mekanik temizlemeli ızgaralar (H-101/A-B-C), Yatay vidalı konveyör (E-101), Kum konteynerleri (CT-101/A-B), Ve motorlu sürgülü kapaklar, AISI 316 (EN 1.4436) veya AISI 316L (EN 1.4404) kalite paslanmaz çelik, Atıksu ile doğrudan temas etmeyen paslanmaz çelik imalatlar için ise, SS304 (1.4301) kalite paslanmaz çelik kullanılacaktır.	Evet
2	Koku Giderim sistemi Bilgi Föyü'nde kullanılacak pompa olarak, besiyer pompası ve sulama pompası görülmektedir. Ancak, Proses Akım Şeması projesinde ünite içerisinde sadece besiyer pompası görülmektedir. Konuya açıklık getirebilir misiniz ?	Bilgi Föyü'nde belirtilen bilgiler geçerlidir. Bu doğrultuda, sistemde hem besiyer pompası hem de sulama pompası yer alacaktır. Proses Akım Şeması (P&I diyagramı), bu bilgiye uygun olarak güncellenmiştir.	Evet
3	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 2. Maddesinde istediğiniz 1000 lt/sn kapasiteli terfi merkezi inşaatı günlük 86.400 m³/gün yapmaktadır. Bu büyüklükte arıtmaların önündeki giriş terfi merkezlerine bakıldığında bu büyüklüğün fazla olduğunu düşünmekteyiz. Bu kriterin makul oranda düşürülmesini talep etmekteyiz. (Örneğin; yapım işi ihalelerinde İş Bitirme olarak %70 oranında benzer iş istenmektedir. Bu oranın dikkate alınabileceğini düşünmekteyiz.)	Şartname uygulanacaktır.	Hayır
4	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 2. Maddesinde istediğiniz 1000 lt/sn kapasiteli terfi merkezi kriteri için; aynı sözleşme kapsamında birden fazla tamamlanmış terfi merkezi kapasitelerinin toplamının sayılacağını düşünmekteyiz. Tevhit eder misiniz?	Evet, tek bir sözleşme dâhilinde inşa edilmiş birden fazla terfi merkezinin toplam kapasitesinin en az 1000 lt/sn olması halinde, söz konusu yeterlilik şartı sağlanmış kabul edilir.	Hayır
5	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 1. Maddesinde tüm istekillerin rahatça sunabileceği 5 km anma çapı 600 mm (dahil) ve üst çaplara ait hat inşaatı yapmış olmak kriteri için Ortak Girişim olarak ihaleye girilmesi halinde; OG ortaklarının birinin en az %50, diğer ortakların en az %25 kriteri sağlanmasını kabul etmekteyiz. Fakat 4.2 (b) 2'deki kriterde özel bir imalat için en az bir ortağın %100 iş bitirmeyi sağlanmasını isteyerek rekabeti azalttığınızı düşünmekteyiz. 4.2 (b) 2 kriterinin; 4.2 (b) 1 kriterindeki gibi OG ortaklarının birinin en az %50, diğer ortakların en az %25 revize edilmesini talep etmekteyiz.	Bkz: Zeyilname No.1 Değişiklik No.3	Evet
6	Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 2. Maddesinin (10) nolu alt açıklamasında "Kilit Faaliyetlerde iş hacmi, üretim adedi veya oranı, aynı dönemde uygulanmaları kaydıyla, bir veya daha fazla kombine sözleşmede gösterilebilir" denilmektedir. Aynı dönemde yapmış olduğumuz Çanakkale Belediyesi tarafından ihale edilmiş olan betonarme keson kuyu içine yerleştirilmiş polietilen hazır tip terfi merkezi imalatımız, diğer terfi merkezi imalatımız olan sözleşmemizle aynı dönemde yapıldığından ikisinin toplamının kabul edileceğini anlamaktayız. Tevhit eder misiniz?	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 2. maddesinin (10) numaralı alt açıklamasında belirtildiği üzere, kilit faaliyetlerde iş hacmi, üretim adedi veya oranı, aynı dönemde uygulanmaları kaydıyla birden fazla kombine sözleşmede gösterilebilir. Bu kapsamda, söz konusu iki sözleşmede yer alan terfi merkezi imalatlarının aynı dönemde gerçekleştirilmiş olması halinde toplamı dikkate alınabilmektedir.	Hayır
7	İmalatını tamamlamış olduğumuz terfi merkezinde; 4 asıl + 1 yedek olarak yapılmıştır. Fakat bu terfi merkezlerinin çalışma prensibi eş yaşlandırma sistemi ile olduğundan yedek olarak düşünülen pompaların mekanik-elektrik imalatları da yapıldığından Bölüm III-Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 2. Maddesi için kapasite hesaplanırken 5 pompanın kapasitesinin toplamının alınacağını düşünmekteyiz. Tevhit eder misiniz?	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 (b) 2. maddesi kapsamında kapasite hesabında, tesisin işletme prensibi ve tüm mekanik-elektrik imalatları dikkate alınmakla birlikte, kapasite hesabı sadece aktif olarak aynı anda çalışan pompa sayısına göre yapılmaktadır. Bu nedenle, yedek olarak planlanan pompa kapasitesi toplam kapasiteye dâhil edilmez.	Hayır
8	Merhaba idareniz bünyesinde ihaleye çıkmış olan Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasmanı ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İş'i ile ilgili olarak ihale katılım yeterlilik tablosunun yer almadığından tarafımıza gönderilmesi halinde yeterlilik sağlamamız durumunda dosyayı satın alıp ihaleye katılmak istediğimiz hususunda, bilgilerinize arz olunur.	İhale katılım yeterlilik tablosu ayrı bir belge olarak bulunmamakta olup, yeterlilik kriterleri "01_BASKI-W1 RFB -İdari Şartname.pdf" dosyasındaki Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri bölümünde yer almaktadır.	Hayır
9	Soru 2-) 4.1 (a) Maddesinde Aynen : "Genel İnşaat Deneyimi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren teklif verme tarihine kadar geçen süre boyunca inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici olarak deneyim sahibi olmalıdır." denilmektedir. Bu ifadenin ne anlaşılması gerektiği konusunda tereddüt düşülmüştür. Teklif Sahibi şirketin kuruluş tarihi 01.01.2015 tarihinden önce mi yoksa sonra mı olmalıdır? Bu hükmün ne şekilde yorumlanacağını açıklanmasını arz ederiz.	İlgili madde kapsamında, teklif sahibi veya her bir ortağın, 1 Ocak 2015 ile teklif verme tarihi arasında, inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak faaliyet göstermiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, şirketin 1 Ocak 2015'ten önce kurulmuş olması zorunlu değildir. Ancak, bu tarih ile teklif verme tarihi arasında belirtilen nitelikte inşaat deneyiminin bulunması ve belgelendirilmesi şarttır.	Hayır

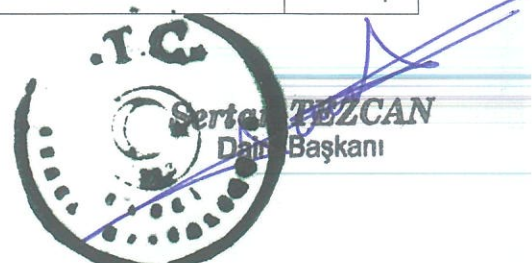

10	İller Bankası A.Ş.'nin, Dünya Bankası (IBRD) Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek Finansmanı kapsamında yürütülen BASKI-WV1, Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasmanı ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İş'i ne ait ihale doküman bedeli firmamız adına yatırılmış olup, söz konusu ihale dokümanlarının, tarafımızca bildirilecek adrese ve tüm sorumluluk firmamıza ait olmak üzere kargo yoluyla gönderilmesini talep ediyoruz.	"İhale dokümanları posta yoluyla gönderilmeyecektir. İlgili yapım işine ait ihale dokümanları, yüklenici adayları tarafından aşağıdaki bağlantı üzerinden temin edilebilmektedir: https://www.balsu.gov.tr/index.php?dyr=1145&sid=45 https://ekapv2.kik.gov.tr/ekap/search/ihale-detay/11969705	Hayır
11	AYV-İNS-07 Pozunda, eski TM 4 kaldırılıp plaj doğal haline getirilirken, kullanılacak kumun temini nasıl olacak. Bu kısım ile ilgili düzenleme planı var mı?	AYV-İNS-07 pozunda yer alan, eski TM-4'ün kaldırılarak plajın doğal haline getirilmesi kapsamında kullanılacak kumun temini, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ile koordinasyon sağlanarak İdare tarafından karşılanacaktır.	Hayır
12	Plan no: AYV-TM4-AS-GD-PLN-01 de TM4- B2462 arası mevcut terfi hattı Dn 900 mm AÇB ND 12.5 L= 1029 m İPTAL EDİLECEK ibaresi yer almaktadır. Bu kısım iptal edilip, kaldırılacak mı ? Kaldırılan AÇB boruların imha edilmesi nasıl olacak? Bu kısım ile ilgili bir detay var mı?	Söz konusu Dn 900 mm AÇB hattı (L=1029 m) projeye göre kullanılmayacak olup, yeraltında terk edilecektir. Bu hatta ait boruların kazı yapılarak çıkarılması ve imha edilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla imha/demontaj işlemi yapılmayacak, mevcut hat sahada pasif halde yeraltında bırakılacaktır.	Hayır
13	İhale dokümanı Bölüm III - Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri tablosunda 4.2(c) ÇS Belgeler kriteri kapsamında; "Teklif Sahibi, yukarıda 4.2 (b) de belirtilen sözleşme/sözleşmeleri yürütürken, ilgili sözleşmede belirtilen çevresel ve sosyal (İSG dahil) hükümlerin tam olarak uygulanmasına yönelik yükümlüklerini ve gerekliliklerini yerine getirdiğini tasdik eden İşveren yazısını sunacaktır." ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadeye göre, SADECE 4.2(b) maddesindeki sözleşmeler için ÇS uygulandığına dair İşveren yazısı sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Rekabetçi bir ortamın engellenmemesi adına; söz konusu maddenin, Niğde Belediyesi, MASKİ, Kastamonu Belediyesi vb. aynı tip ihalelerin ihale dokümanlarında yayımlandığı gibi "1 Ocak 2015 tarihi ile son teklif verme tarihi arasında büyük oranda tamamlanan veya devam eden sözleşmeler kapsamında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici rolünde ÇS risk ve etkilerinin yönetiminde deneyim ve ÇS risk ve etkilerinin yönetiminde deneyimlerini göstermek üzere aşağıda belirtilen konularda uluslararası kabul görmüş belgelerin sunulması (Aşağıdaki her bir alt-başlık için en az 1 adet uluslararası prosedürlere göre onaylı ve halen geçerliliği devam eden bir belge sunulacaktır.)" şeklinde istenmesinin yeterli olacağı düşünülmekte olup, İdarenizce ihale dokümanında bununla ilgili zeyilname yapılacak mıdır?	Bkz: Zeyilname No.1 Değişiklik No.4	Evet



PROJENİN ADI VE KREDİ NO: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - II (EK FİNANSMAN) BASKİ ÇEVRESEL ALTYAPI PROJELERİ

SÖZLEŞMENİN ADI: Ayvalık Sarımsaklı Atıksu Terfi Merkezi Deplasmanı ve Kolektör Hatlarının Yenilenmesi Yapım İşİ
Sözleşme No: BASKİ-W1

ZEYİLNAME NO:1

Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimi veya sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanının bazı hükümlerinin modifiye edilmesi ve ya değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmiştir:

Değişiklik No.	İhale Dokümanı Sayfa No.	İhale Dokümanının İlgili Maddesi	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
1	101	Teknik Şartname madde 10.3.4	Tesisin genelinde kullanılan paslanmaz çelik, aksi belirtilmediği sürece TS EN 10088-1 Standardı uyarınca minimum 1.4435, 1.4436 ve 1.4571 standardında temin edilecektir."	Tesisin genelinde kullanılan paslanmaz çelik, aksi belirtilmediği sürece TS EN 10088-1 Standardı uyarınca minimum 1.4435, 1.4436 ve 1.4571 standardında temin edilecektir. Ancak uygulama için aşağıdaki malzeme sınıfı ayrımları getirilmiştir: - Atıksu ile temas eden tüm ekipman ve hatlar için: AISI 316 (EN 1.4436) veya AISI 316L (EN 1.4404) kalite paslanmaz çelik kullanılacaktır. - Atıksu ile temas etmeyen elemanlarda: SS304 (1.4301) malzeme kullanılacaktır
2	AYV-TM4-PAS-01.dwg		Proses Akım Şeması'nda (P&ID), yalnızca besiyer pompası yer almaktadır.	Bilgi Föyü'nde belirtildiği şekilde, sistemde hem besiyer pompası hem de sulama pompası yer alacaktır. Proses Akım Şeması (P&ID), bu bilgiye uygun olarak güncellenmiş olup, her iki pompa da sisteme dâhil edilmiştir.
3	46	Yeterlilik Kriterleri 4.2(b)	1 Ocak 2015 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır : 1. Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Kolektör hat inşaatının herhangi birinde veya kombinasyonunda tek sözleşmede 5 km anma çapı 600 mm (dahil) ve üstü çaplara ait hat inşaatı yapılması olacaktır.) (Parsel ve ev bağlantıları metrajı dahil değildir) 2. Tek bir sözleşmede en az 1000 l/s kapasitesinde betonarme terfi merkezi yapısı inşaatını mekanik ve elektrik işleri ile birlikte yapmış olmak.	Bakınız: EK 1. REVİZE EDİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİ
4	51	Yeterlilik Kriterleri 4.2 (c) ÇS Belgeler	Teklif Sahibi, yukarıda 4.2 (b) de belirtilen sözleşme/sözleşmeleri yürütürken, ilgili sözleşmede belirtilen çevresel ve sosyal (İSG dahil) hükümlerin tam olarak uygulanmasına yönelik yükümlüklerini ve gerekliliklerini yerine getirdiğini tasdik eden İşveren yazısını sunacaktır. Teklif Sahibi tarafından ÇS risk ve etkilerinin yönetiminde deneyimlerini göstermek üzere aşağıda belirtilen konularda uluslararası kabul görmüş belgelerin sunulması (Aşağıdaki her bir alt-başlık için en az 1 adet uluslararası prosedürlere göre onaylı ve halen geçerliliği devam eden bir belge sunulacaktır.): a.ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası. b.ISO 14001 Çevresel Yönetim Sertifikası. c.ISO 45001 (veya OHSAS 18001) Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sertifikası	Bakınız: EK 1. REVİZE EDİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİ
5	-	İHALEYE DAVET Madde 8.	9. Tekliflerin en geç 09/05/2025 günü saat 15:00'e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.	9. Tekliflerin en geç 23/05/2025 günü saat 15:00'e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6	-	İHALEYE DAVET Madde 12.	12. Teklifler 09/05/2025 Saat 15:30'da aşağıda belirtilen adreste, teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.	12. Teklifler 23/05/2025 Saat 15:30'da aşağıda belirtilen adreste, teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.
7	39	TST 22.1	Sadece Teklif teslim edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşveren irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir: Dikkatine: Sertan TEZCAN Adres: BASKİ Genel Müdürlük Binası, Akıncılar Mah. Cumali. Cd. No: 2/1, Karesi Şehir: Balıkesir Posta Kodu:10020 Ülke: Türkiye Tarih: 09/05/2025 Saat: 15:00 (yerel saat) Teklifleri elektronik ortamda veya e-posta ekinde sunma seçeneği bulunmamaktadır.	Sadece Teklif teslim edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşveren irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir: Dikkatine: Sertan TEZCAN Adres: BASKİ Genel Müdürlük Binası, Akıncılar Mah. Cumali. Cd. No: 2/1, Karesi Şehir: Balıkesir Posta Kodu:10020 Ülke: Türkiye Tarih: 23/05/2025 Saat: 15:00 (yerel saat) Teklifleri elektronik ortamda veya e-posta ekinde sunma seçeneği bulunmamaktadır.
8	39	TST 25.1	Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir: Adres: BASKİ Genel Müdürlük Binası, Akıncılar Mah. Cumali. Cd. No: 2/1, Karesi Şehir: Balıkesir Posta Kodu: 10020 Ülke: Türkiye Tarih: 09/05/2025 Saat: 15:30 (yerel saat) İhale açılışına internet üzerinden katılım imkanı bulunmamaktadır.	Teklif açılışı aşağıda belirtilen yer ve tarihte gerçekleşecektir: Adres: BASKİ Genel Müdürlük Binası, Akıncılar Mah. Cumali. Cd. No: 2/1, Karesi Şehir: Balıkesir Posta Kodu: 10020 Ülke: Türkiye Tarih: 23/05/2025 Saat: 15:30 (yerel saat) İhale açılışına internet üzerinden katılım imkanı bulunmamaktadır.



EK 1. REVİZE EDİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİ

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri			Uyum Gereklilikleri			Belgeler	
No.	Konu	Gereklilik	Tek Firma	Ortak Girişim (mevcut veya planlanan)		Sunulması Gereken Belgeler	
				Tüm ortaklar birlikte	Her bir ortak	En az bir ortak	
4. Deneyim							
4.2 (b)		1 Ocak 2015 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi ¹ başarılı bir şekilde sağlanmalıdır ² : 1. Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Kolektör hat inşaatının herhangi birinde veya kombinasyonunda tek sözleşmede 5 km anma çapı 600 mm (dahil) ve üstü çaplara ait hat inşaatı yapılması olacaktır.) (Parsel ve ev bağlantıları metrajı dahil değildir) 2. Tek bir sözleşmede en az 1000 l/s kapasitesinde betonarme terfi merkezi yapısı inşaatını mekanik ve elektrik işleri ile birlikte yapmış olmak.	Şartı sağlanmalıdır	4.2(b) 1 nolu kriter için Gereklilikleri %100 karşılmalıdır 4.2(b) 2 nolu kriter için Gereklilikleri %100 karşılmalıdır	4.2(b) 1 nolu kriter için Gerekliliklerin en az %25'ini karşılmalıdır. 4.2(b) 2 nolu kriter için Gereklilikleri %50 karşılmalıdır.	Form EXP - 4.2 (b)	
4.2 (c)	ÇS Belgeler	1 Ocak 2015 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak büyük ölçüde tamamlanan veya uygulanmaya devam eden yukarıda 4.2.(b)'de belirtilen ve/veya diğer sözleşmeler için, ÇS risk ve etkilerinin yönetiminde deneyim ve ÇS risk ve etkilerinin yönetiminde deneyimlerini göstermek üzere aşağıda belirtilen konularda uluslararası kabul görmüş belgelerin sunulması (Aşağıdaki her bir alt-başlık için en az 1 adet uluslararası prosedürlere göre onaylı ve halen geçerliliği devam eden bir belge sunulacaktır.): a. ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası. b. ISO 14001 Çevresel Yönetim Sertifikası. c. ISO 45001 (veya OHSAS 18001) Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sertifikası	Şartı sağlanmalıdır.	Uygulanmayacaktır.	Uygulanmayacaktır.	Şartı sağlanmalıdır.	Form EXP - 4.2 (c) İlgili Sertifikaların Fotokopileri ve Onay veren kuruluşun sertifikalarının geçerliliğine dair ıslak imzalı teyit yazısı.

¹ Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katıldığı pay değeri (iş hacmi, üretim adedi veya oranı) bu gereklilik açısından dikkate alınır

² Kilit faaliyetlerde iş hacmi, üretim adedi veya oranı, aynı dönemde uygulanmaları kaydıyla, bir veya daha fazla kombine sözleşmede gösterilebilir.

